

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
校本部	1	博愛樓十樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	2	博愛樓十樓女廁外(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	3	博愛樓十樓女廁外(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	4	博愛樓九樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	5	博愛樓九樓女廁外(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	6	博愛樓九樓女廁外(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	7	博愛樓八樓男廁外(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	8	博愛樓八樓男廁外(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	9	博愛樓八樓女廁外(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	10	博愛樓八樓女廁外(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	11	博愛樓七樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	12	博愛樓七樓女廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	13	博愛樓六樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	14	博愛樓六樓女廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	15	博愛樓五樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	16	博愛樓五樓翻譯所 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	17	博愛樓五樓女廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	18	博愛樓四樓法語中心內 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	19	博愛樓四樓女廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	20	博愛樓四樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	21	博愛樓三樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	22	博愛樓三樓女廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	23	博愛樓二樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	24	博愛樓二樓女廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	25	博愛樓一樓女廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	26	博愛樓一樓男廁外 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	27	進修學院五樓(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	28	進修學院五樓(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	29	進修學院四樓(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	30	進修學院四樓(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	31	進修學院三樓(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	32	進修學院三樓(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	33	進修學院二樓(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	34	進修學院二樓(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	35	進修學院B ₁ 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	36	進修學院一樓(左) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	37	進修學院一樓(右) 飲水機	<1	112.05.10	符合規定

註一：飲用水質管理條例標準
 大腸桿菌群:6CFU/100mL
 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值
 註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室
 檢驗專用
 負責人:陳雅決
 法規標準無針對該項目作管制
 檢驗室主任:陳慶洲

國立臺灣師範大學水質檢驗結果一覽表


受驗單位	序號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
公館校區	1	理學大樓B棟一樓教師休息室 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	2	理學大樓C棟B ₁ 走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	3	理學大樓C棟一樓走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	4	理學大樓C棟二樓走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	5	理學大樓C棟三樓走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	6	理學大樓C棟四樓走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	7	理學大樓D棟四樓走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	8	理學大樓F棟四樓地球科學系走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	9	理學大樓F棟四樓地球科學系接待室 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	10	理學大樓F棟三樓化學系辦公室 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	11	理學大樓D棟三樓走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	12	理學大樓D棟二樓走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
	13	理學大樓D棟一樓走廊 飲水機	<1	112.05.10	符合規定
		以下空白			

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

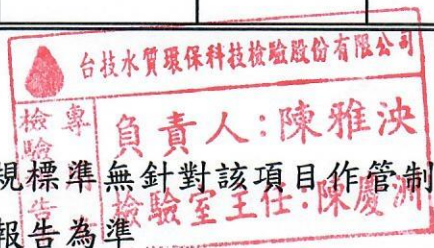

台技水質環保科技檢驗室 製表