



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣師範大學(校本部) 報告編號：1150527-23  
 委託業別：學校 報告日期：115.06.03  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他\_\_\_\_\_  
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：115年05月27日09:28~11:33  
 採樣行程代碼：HSDW26050478 收樣時間：115年05月27日16:00  
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/27 21:00~05/28 19:00  
 採樣地址：台北市大安區和平東路一段162號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1150527-1593	文薈廳一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1594	美術大樓五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1595	美術大樓三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1596	美術大樓一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1597	校門口警衛室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1598	體育館B <sub>1</sub> 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1599	B <sub>1</sub> 停車場辦公室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1600	司令台右側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1601	勤大樓四樓西側茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1602	勤大樓三樓院長室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

- 備註：1. 本報告編號共4頁。  
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。  
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：  
H S I - 0 1 陳慶洲

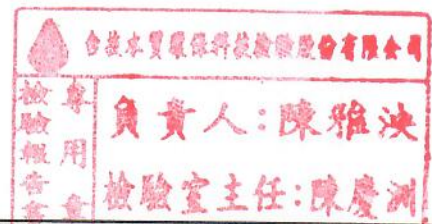

頁次 (01/04)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣師範大學(校本部) 報告編號：1150527-23  
 委託業別：學校 報告日期：115.06.03  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他  
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：115年05月27日09:28~11:33  
 採樣行程代碼：HSDW26050478 收樣時間：115年05月27日16:00  
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/27 21:00~05/28 19:00  
 採樣地址：台北市大安區和平東路一段162號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1150527-1603	勤大樓三樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1604	勤大樓二樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1605	勤大樓一樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1606	勤大樓B <sub>1</sub> 茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1607	勤大樓B <sub>1</sub> 食品室走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1608	勤大樓三樓圖書室內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1609	樸大樓五樓社工所外(殘障廁所旁) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1610	樸大樓五樓國社院院長室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1611	正大樓五樓圖資所 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1612	正大樓四~五樓東側樓梯間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共4頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

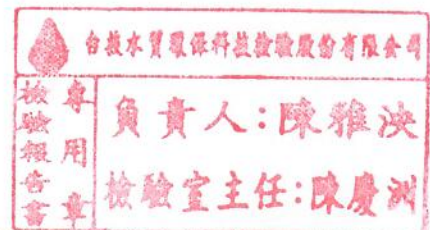

頁次 (02/04)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣師範大學(校本部) 報告編號：1150527-23  
 委託業別：學校 報告日期：115.06.03  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他  
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：115年05月27日09:28~11:33  
 採樣行程代碼：HSDW26050478 收樣時間：115年05月27日16:00  
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/27 21:00~05/28 19:00  
 採樣地址：台北市大安區和平東路一段162號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1150527-1613	正大樓二~三樓東側樓梯間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1614	正大樓一~二樓西側樓梯間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1615	正大樓三~四樓西側樓梯間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1616	樸大樓三樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1617	樸大樓二樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1618	樸大樓一樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1619	樸大樓五樓國社會會議室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1620	誠大樓九~十樓樓梯間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1621	誠大樓八~九樓樓梯間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1622	誠大樓八樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1.本報告編號共4頁。

- 2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
- 3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
- 4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

HSI-01



頁次 (03/04)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣師範大學(校本部)

報告編號：1150527-23

委託業別：學校

報告日期：115.06.03

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：115年05月27日09:28~11:33

採樣行程代碼：HSDW26050478

收樣時間：115年05月27日16:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：05/27 21:00~05/28 19:00

採樣地址：台北市大安區和平東路一段162號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1150527-1623	誠大樓七樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1624	誠大樓六樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1625	誠大樓五樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1626	誠大樓四樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1627	誠大樓三樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1628	誠大樓四樓401室外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1629	誠大樓二樓中間走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共4頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽章人：  
H S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (04/04)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelc1@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣師範大學(公館校區) 報告編號：1150527-24  
 委託業別：學校 報告日期：115.06.03  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他\_\_\_\_\_  
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：115年05月27日13:46~14:28  
 採樣行程代碼：HSDW26050479 收樣時間：115年05月27日16:00  
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/27 21:00~05/28 19:00  
 採樣地址：台北市文山區汀州路四段88號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1150527-1630	男二舍十樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1631	男二舍九樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1632	男二舍八樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1633	男二舍七樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1634	男二舍六樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1635	男二舍五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1636	男二舍四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1637	男二舍三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1638	男二舍二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1639	男二舍一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1.本報告編號共2頁。

- 2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
- 3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
- 4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲



頁次 (01/02)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣師範大學(公館校區) 報告編號：1150527-24  
 委託業別：學校 報告日期：115.06.03  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他 \_\_\_\_\_  
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：115年05月27日13:46~14:28  
 採樣行程代碼：HSDW26050479 收樣時間：115年05月27日16:00  
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/27 21:00~05/28 19:00  
 採樣地址：台北市文山區汀州路四段88號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1150527-1640	教學研究大樓一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1641	資工所一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1642	資工所二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1643	光電所三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1644	光電所四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1150527-1645	資工所五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1.本報告編號共2頁。

- 2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
- 3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
- 4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

H S I - 0 1



頁次 (02/02)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A